



PRZEKRÓJ GAZOCIĄGU PE W TERENIE UZBROJONYM

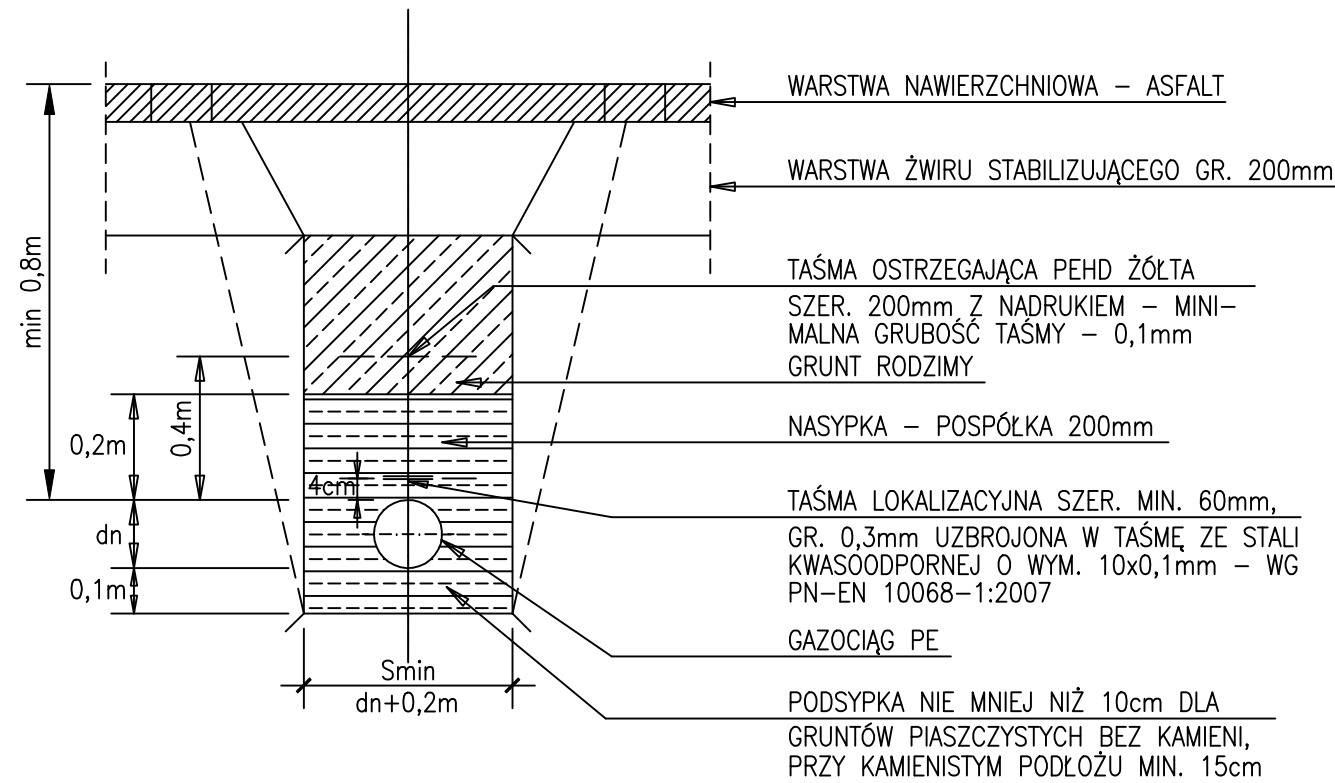

PRZEKRÓJ GAZOCIĄGU PE W TERENIE NIEUZBROJONYM

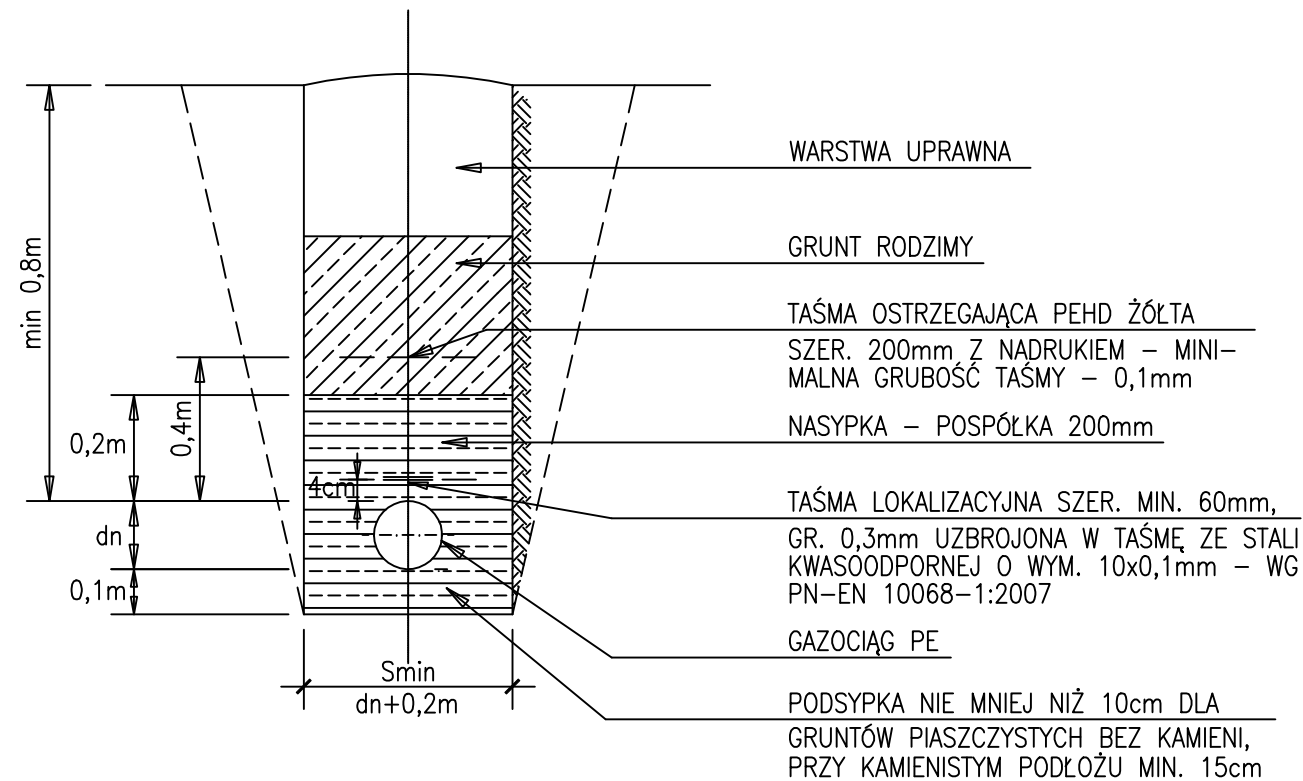

UWAGA :

- 1.) MINIMALNA SZEROKOŚĆ WYKOPU  $S_{min}=0,4m$  A PRZY WEJŚCIU PRACOWNIKA NA ODCINKACH PROSTYCH  $S_{min}=dn + 0,4m$ , NATOMIAST NA ŁUKACH  $S_{min}=dn + 0,6m$
- 2.) W PRZYPADKU RUROCIĄGÓW PE-RC NIE WYKONYWAĆ PODSYPKI I NASYPKI Z POSPÓŁKI JEŻELI GRUNT RODZIMY NIE ZAWIERA KAMIENIA ŁAMANEGO I FRAKCJI O GRUBOŚCI POWYŻEJ 20mm.

UWAGI :

- 1.) TAŚMA OSTRZEGAJĄCA POWINNA BYĆ WYKONANA Z POLIETYLENU SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA WG PN-C-89286-16:1989, BARWIONEGO NA KOLOR ŻÓŁTY.
- 2.) NADRUK POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY PE-EN 12613:2010, 5.10 A TAKŻE ZAWIERAĆ :  
- WYRAZ GAZ  
- SYMBOL TELEFONU I NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 112
- 3.) NADRUK NA TAŚMIE POWINIEN POWTARZAĆ SIĘ W ODSTĘPACH  $0,5\pm 0,05m$
- 4.) DŁUGOŚĆ NAWOJU JEDNEGO KRĘGU PRZEWODU LOKALIZACYJNEGO NIE POWINNA BYĆ WIĘKSZA NIŻ 500m.
- 5.) REZYSTENCJA CZUJNIKA LOKALIZACYJNEGO NIE POWINNA BYĆ WIĘKSZA NIŻ  $950 \Omega /km$
- 6.) JEDNOSTKOWA REZYSTENCJA IZOLACJI PRZEWODU LOKALIZACYJNEGO NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA  $10000 \Omega /km$
- 7.) ZALECANA ODLEGŁOŚĆ PRZEWODU LOKALIZACYJNEGO OD ŚCIANKI GAZOCIĄGU - 4cm
- 8.) NIE DOPUSZCZA SIĘ PRZYTWIERDZANIA I OWIJANIA PRZEWODU LOKALIZACYJNEGO WOKÓŁ GAZOCIĄGU
- 9.) TAŚMĘ LOKALIZACYJNĄ WYPROWADZA SIĘ RAZEM I PRZYŁĄCZEM DO SKRZYNEK ZESPOŁU GAZOWEGO NA PRZYŁĄCZU. W SKRZYNCIE KONIEC DRUTU NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TAŚMĄ DIELEKTRYCZNĄ I POZOSTAWIĆ W STANIE ODIZOLOWANYM OD ELEMENTÓW METALOWYCH I UZIEMIEN
- 10.) CAŁOŚĆ OZNACZONYCH GAZOCIĄGÓW WYKONAĆ ZGODNIE ZE STANDARDAMI TECHNICZNYMI ST-IGG-(1001.1004) 2015

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE KRZYSZTOF JASIŃSKI ul. STASZICA 9F/28, 65-175 ZIELONA GÓRA				
INWESTOR:	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Wojska Polskiego 7, 68-100 Żagań			DATA: 06.2018
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZOWYM ZALICZNIKOWYM NISKIEGO CIŚNIENIA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR.1 IM. JANA BRZECZY W ŻAGANIU, UL. W. POLSKIEGO 7, DZ.NR 977, OBRĘB:0002 M. ŻAGAŃ, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 081002_1 M.ŻAGAŃ			
TEMAT:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY GAZOCIĄGU			BRANŻA: SANITARNIA
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA:
PROJEKTANT	tech. TADEUSZ BUŚKO	25/89/ZG, 180/77/ZG specj. instalac. inżynierska		-
KREŚLIŁ	lic. EMIL BARTOSZEWICZ			NR RYS.: PG/3
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MAŁGORZATA BARTOSZEWICZ	ZAP/0076/POOS/04 specj. instalac. inżynierska		